


Air conditioning demand/Cogeneration demand (Non-Consolidated)

Gas Air-conditioning System Capacity (thousands of kW) ガス空調のストック量(千kW)

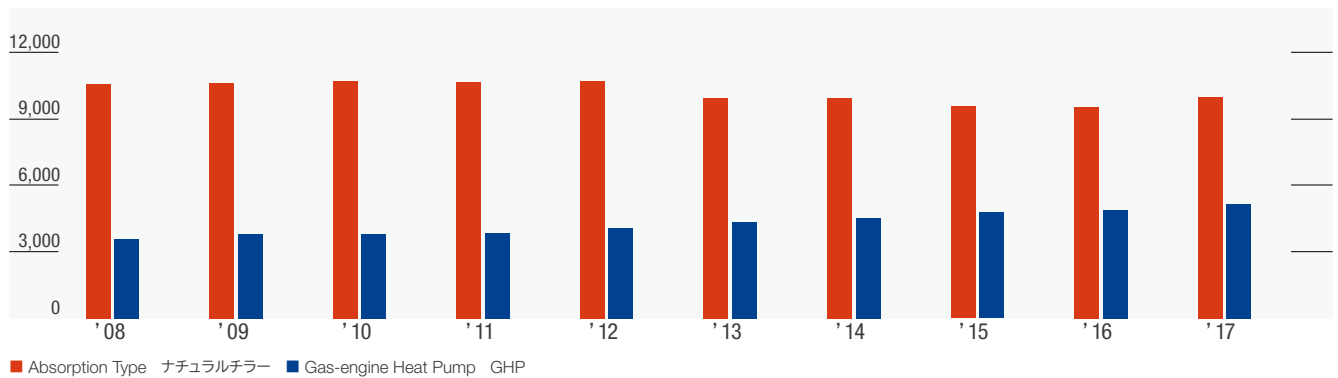

DOWN LOAD	For the years ended March 31	3月31日に終了した1年間	2008	2009
	Gas Air-conditioning System Capacity (thousands of kW)	ガス空調のストック量 (千kW)		
	Absorption Type	ナチュラルチラー	10,588	10,626
	Gas-engine Heat Pump	GHP	3,582	3,793

Capacity is based on cooling installation capacity (equipment capacity) monitored by Tokyo Gas.
ストック量は、当社で管理している冷房設備能力(設備容量)をベースとしています。

DOWN LOAD	The years ended March 31	3月31日に終了した時点	2008	2009
	Cogeneration System Capacity (thousands of kW)	コージェネレーション・ストック量 (千kW)		
	Industrial Use	産業用	1,207	1,040
	Commercial Use	民生用	409	508

A part of cogeneration system capacity is changed from industrial use to commercial use since the year ended March 31, 2009.
コージェネレーション・ストック量の一部を2009年3月期より、産業用から民生用に変更しています。


Residential Fuel Cell (Non-Consolidated) 家庭用燃料電池普及計画(個別)

Sales (Annual Basis) 販売実績(フロー)

DOWN LOAD	For the years ended March 31	3月31日に 終了した1年間	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Newly Built Houses	新築	3,900	5,200	—	—	—	—
	Existing Houses	既築	3,800	7,000	—	—	—	—
	Total	合計	7,600	12,200	13,957	17,973	18,114	19,075

Estimates 計画値

Cogeneration System Capacity (thousands of kW)
コージェネレーション・ストック量(千kW)

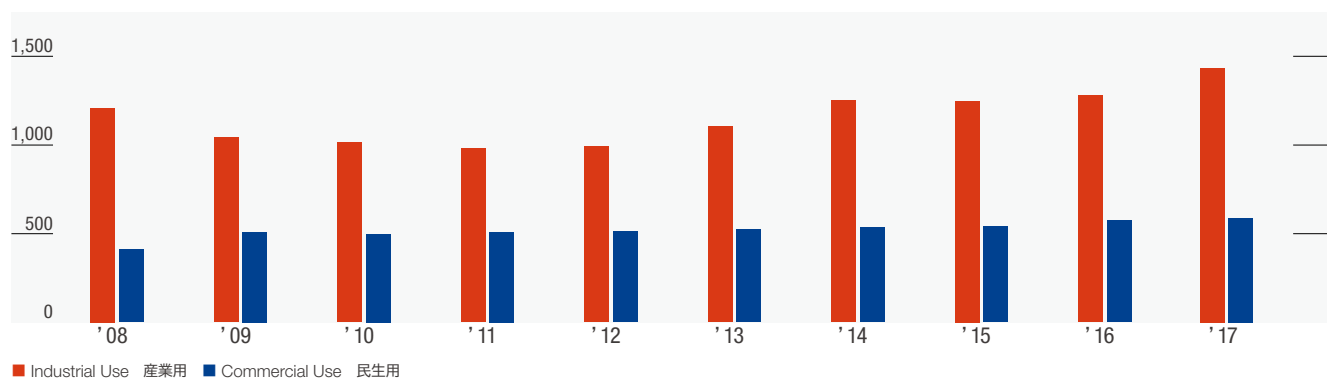

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Industrial Use	10,724	10,674	10,707	9,931	9,920	9,555	9,533	9,994
Commercial Use	3,826	3,868	4,083	4,348	4,545	4,778	4,901	5,150

* After FY2013 the way of counting has been changed.
* 2013年以降は、集計方法を見直ししています。

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Industrial Use	1,012	980	990	1,094	1,249	1,248	1,277	1,432
Commercial Use	498	509	512	522	533	539	573	588

Sales Volume of Electricity (Consolidated) 電力販売量(連結)

Sales Volume of Electricity (100 million kWh)
電力販売量(億kWh)

	For the years ended March 31	3月31日に 終了した1年間	2013	2014	2015	2016	2017
	Sales Volume of Electricity (100 million kWh)	電力販売量 (億kWh)	99.8	97.1	106.1	109.6	126.5
	Retail Sales	小売	—	—	—	—	22.5
	Others	その他	99.8	97.1	106.1	109.6	104.0